PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT 1 PIĘTRA

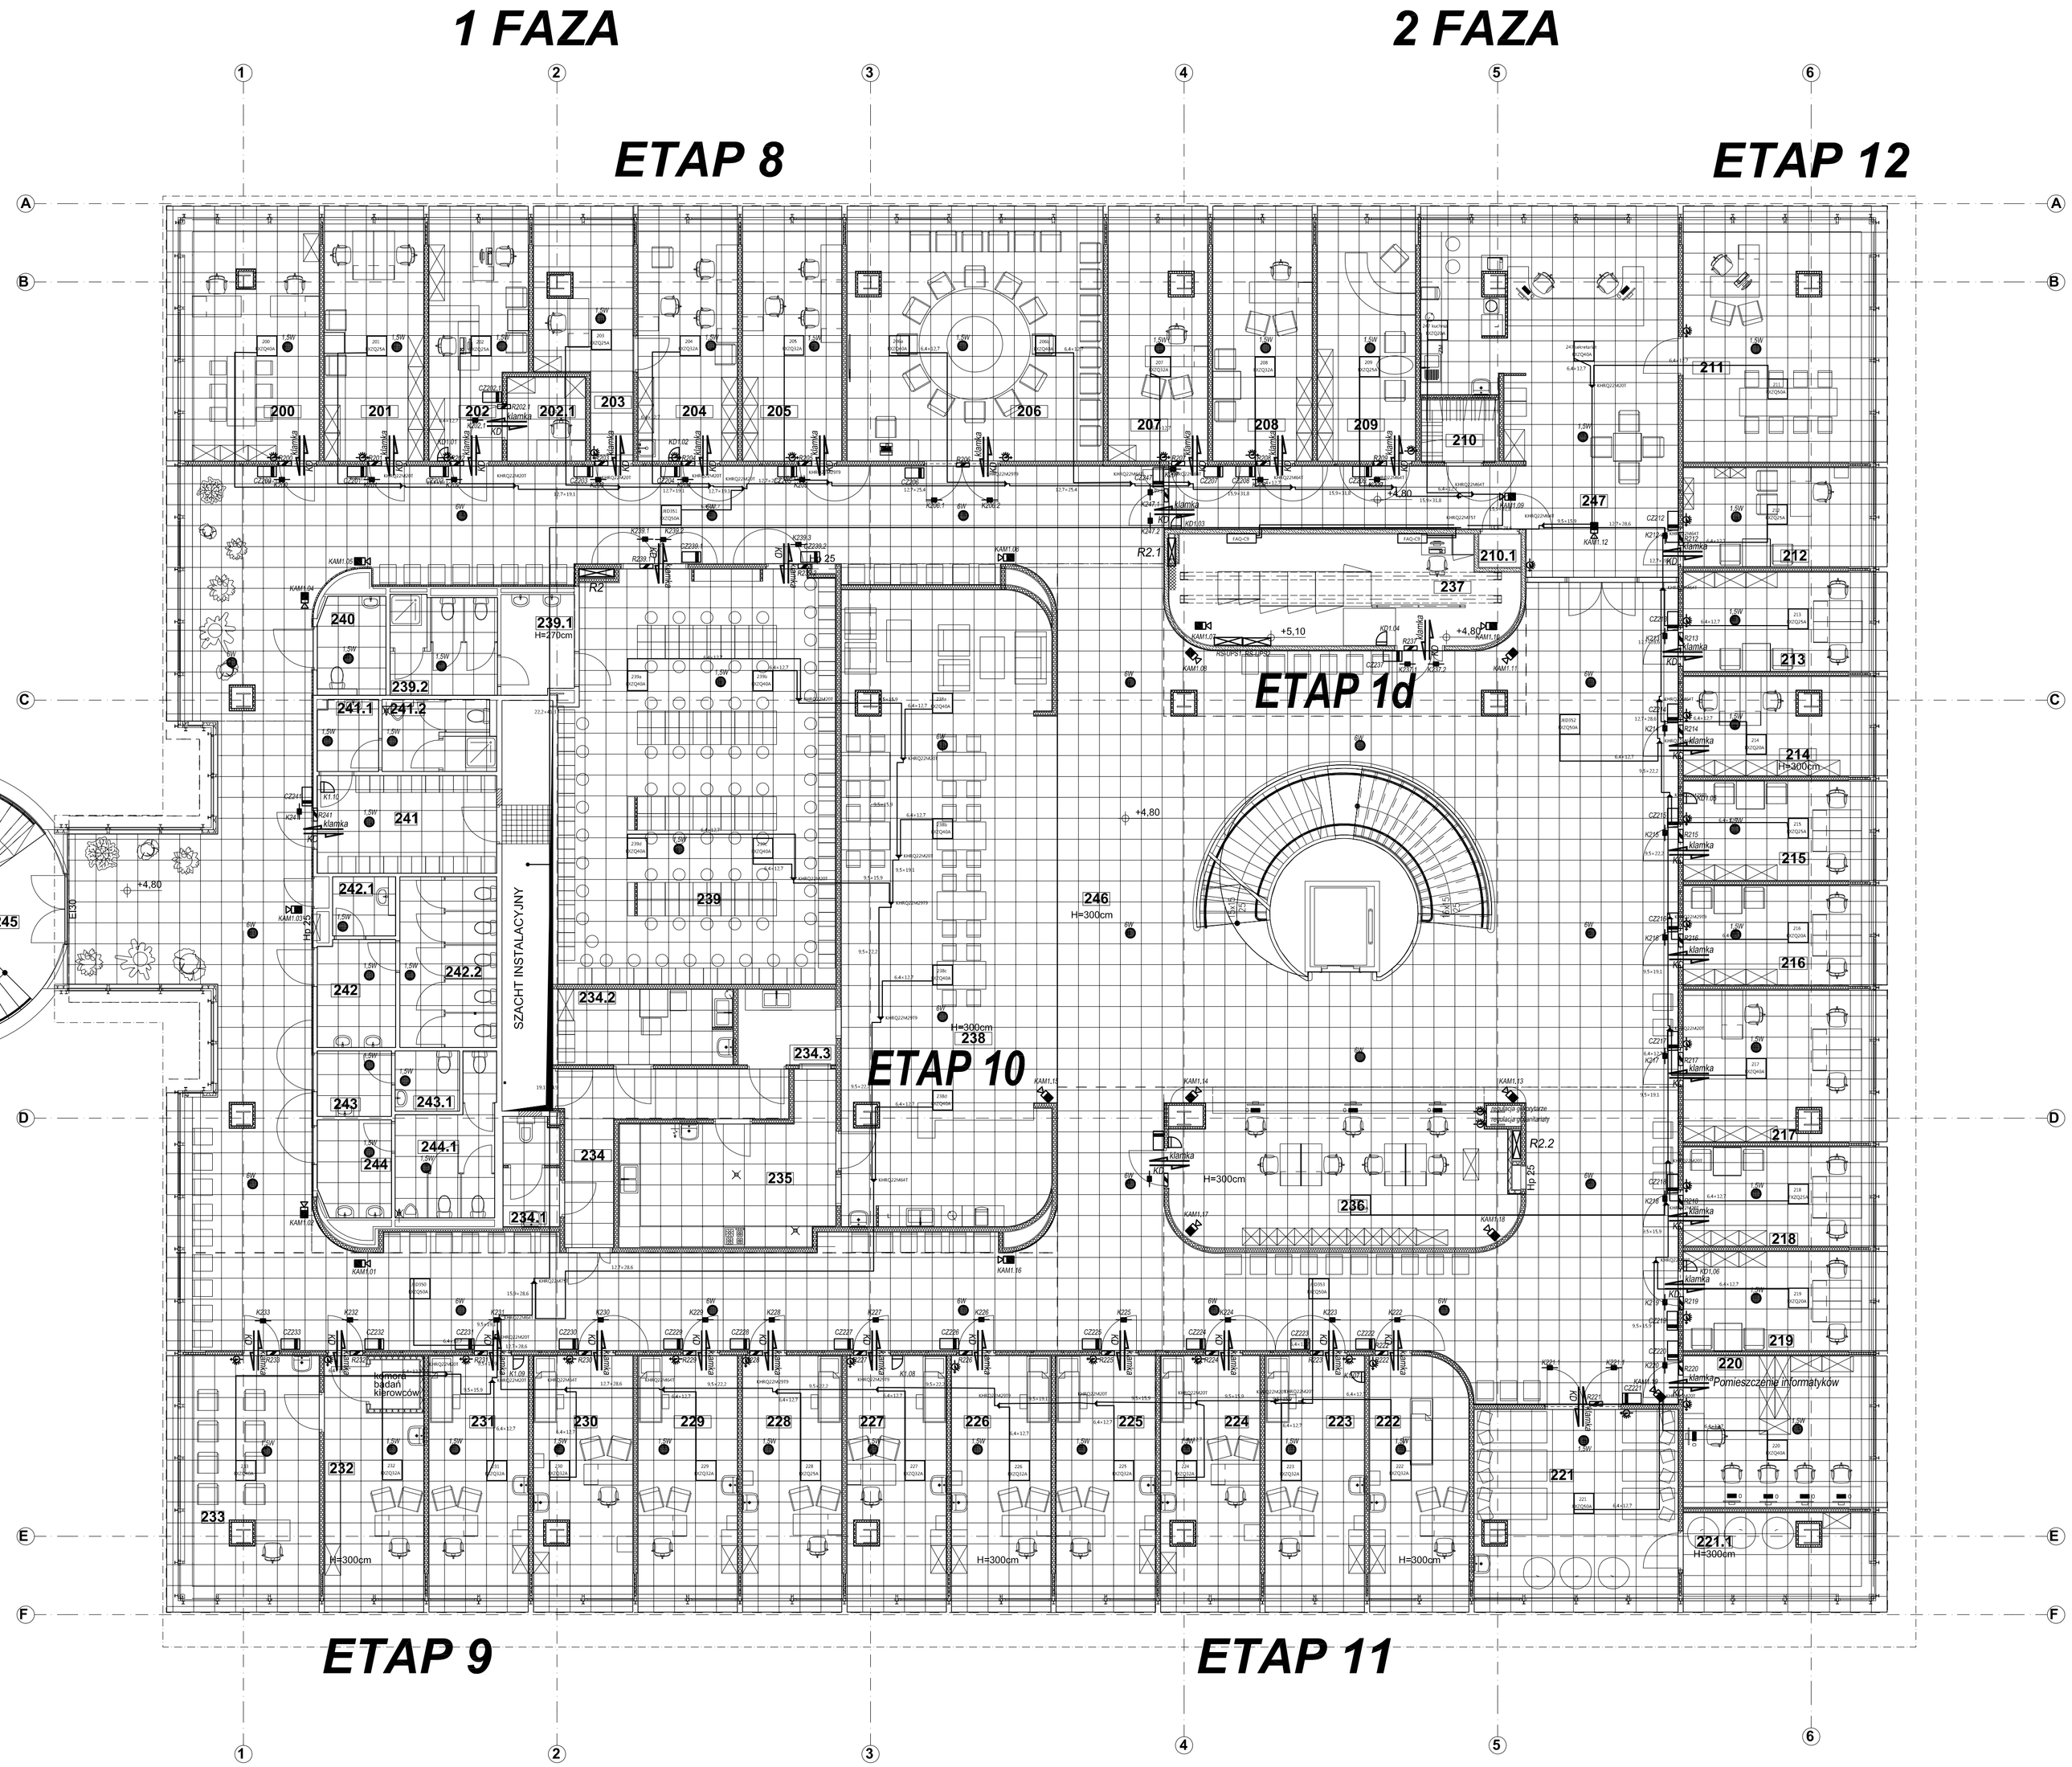

- sterownik wentylacji centrali nawiewno-wywiewnej
- regulator klimatyzacji
- wypust kablowy dla urządzenia dedykowanego
- gniazda 230V o szczelności IP44 - białe
- gniazdo 3f 16A
- gniazda 230V - białe
- zestaw 2xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS - pod serwerem
- zestaw 4xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS - DATA z blokadą
- zestaw 4xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS w kolumnie ruchomej, zasilegj 1,5m, stale zasilana z sufitu, gięlkich przegub, osprzęt K45
- gniazdo 1xRJ45 keystone w adapterze osprzętu Ø60 - białe
- gniazdo 2xRJ45 keystone w adapterze osprzętu Ø60 - białe
- gniazdo 2xRJ45 keystone w adapterze osprzętu K45 w kolumnie ruchomej, zasilegj 1,5m, stale zasilana z sufitu, gięlkich przegub, osprzęt K45
- rozdzielnica elektryczna
- A1 oprawa LED OPAL 49W 5315lm 840 wpuszczana
- A2 oprawa LED IP65 OPAL 43W 4250lm 840 wpuszczana
- A3 oprawa LED OPAL 49W 5315lm 840 DIMM DALI wpuszczana
- A5 oprawa LED 40W 3122lm 840 wpuszczana, z widoczną częścią podstonową do wybranego kasetonu w pomieszczeniu
- B1 oprawa LED 11W 1100lm 840 typu downlight kwadratowa
- oprawa LED 17W 860lm 840 typu kinkiet - kolor stalowy
- oprawa LED IP65 31W 4120lm 840 natynkowa
- oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana, optyka otwarta
- oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana, optyka korytarzowa
- oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, jednostronna, naścienna
- oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
- ściemniacz DALI
- łącznik podwójny - biały
- łącznik pojedynczy - biały
- łącznik schodowy - biały
- łącznik chwilowy - biały
- czujka ruchu
- głośnik sufitowy śr.180mm, system 100V
- regulator głośności, system 100V
- 3-megapikselowa kopułowa kamera IP wewnętrzna, zasilane PoE
- czytnik kart
- elektrozaczep
- kontraktron
- szafka kontroli dostępu w przestrzeni międzysufitowej

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.

7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.

8. Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe. Istnieje możliwość ich zmiany na inne o nie gorszych parametrach technicznych. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów urządzeń przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm.

GRUPA ARCHIPELAG

tytuł rysunku: *Instalacje niskich prądów - rzut 1 piętra*	skala: *1:100*
obiekt: *PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU*	branża: *ELEKTRYCZNA*
lokalizacja obiektu: *ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d*	
inwestor: *DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obręb Stare Miasto*	
opracował/a: *Projektował: Dariusz Korlski* / *Sprawdził: Grzegorz Szymański* / *Współpraca: Grzegorz Pawluk*	nr upr.: *124/01/DUW* / *164/01/DUW*
jednostka projektowa: *WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA* **ul. Mieczysława Smoluchowskiego 16/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl**	data: **29.07.2016**
	nr rysu: *E04*